


UBICACIÓN

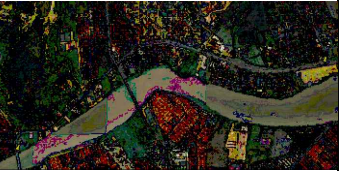

PROYECTO:

REGENERACIÓN URBANA DE LA
AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO
DESDE EL PUENTE VICENTE
ROCAFUERTE HASTA EL SECTOR
KM10 DE LA PARROQUIA URBANA
SATELITE DE LA AURORA DEL
CANTÓN DAULE (ETAPA 1 Y ETAPA
2)

ELABORADO / EDITADO POR:

ING. JUAN DE DIOS MORAN P.
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
REVISADO POR:

ING. JAVIER PRIETO LAINA
SUBDIRECTOR CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
APROBADO POR:

ING. ANGEL TAPE VELIZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS

CONTIENE:

DETALLES CONSTRUCTIVOS
- BEBEDEROS
- PERGOLAS
- PARADEROS DE BUSES


ESCALA: INDICADAS

DISEÑOS


FECHA:
MAYO 2025

LÁMINA:
L-DELEC-3-1



DETALLE CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARADERO DE BUSES
S/E

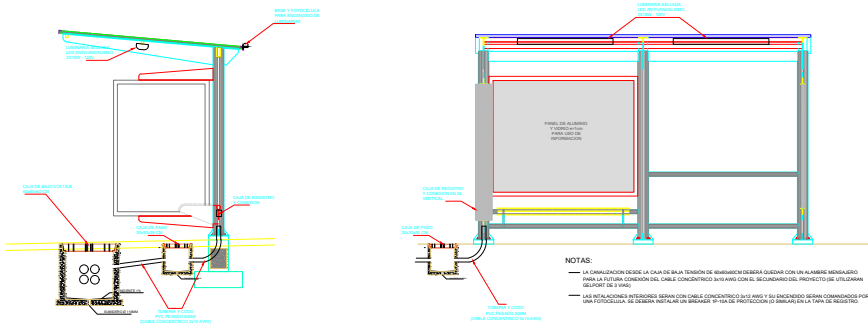


DETALLE CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PERGOLA TIPO B
S/E

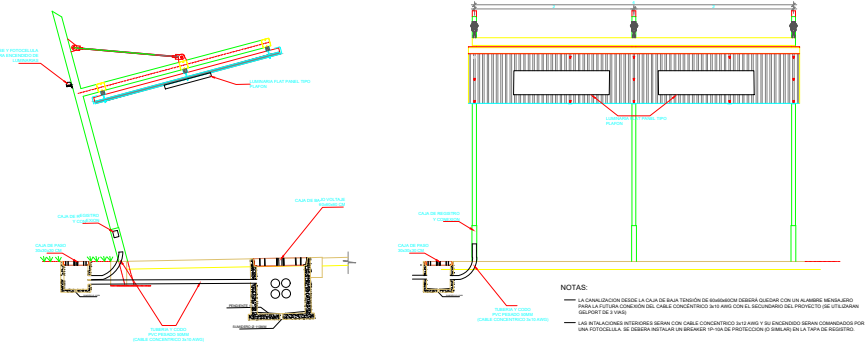


DETALLE CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS BEBEDEROS
S/E

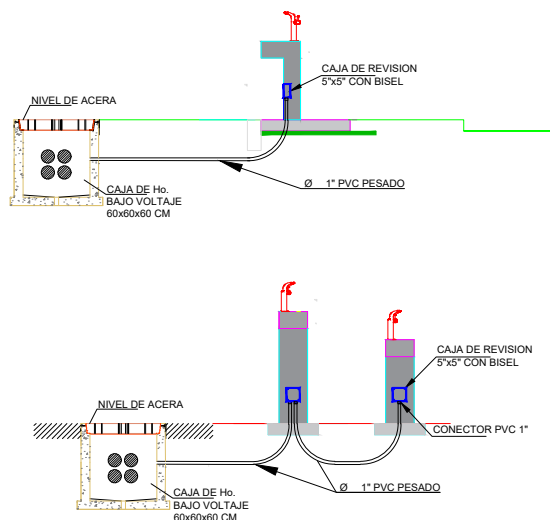

DETALLE CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PERGOLA TIPO A
S/E

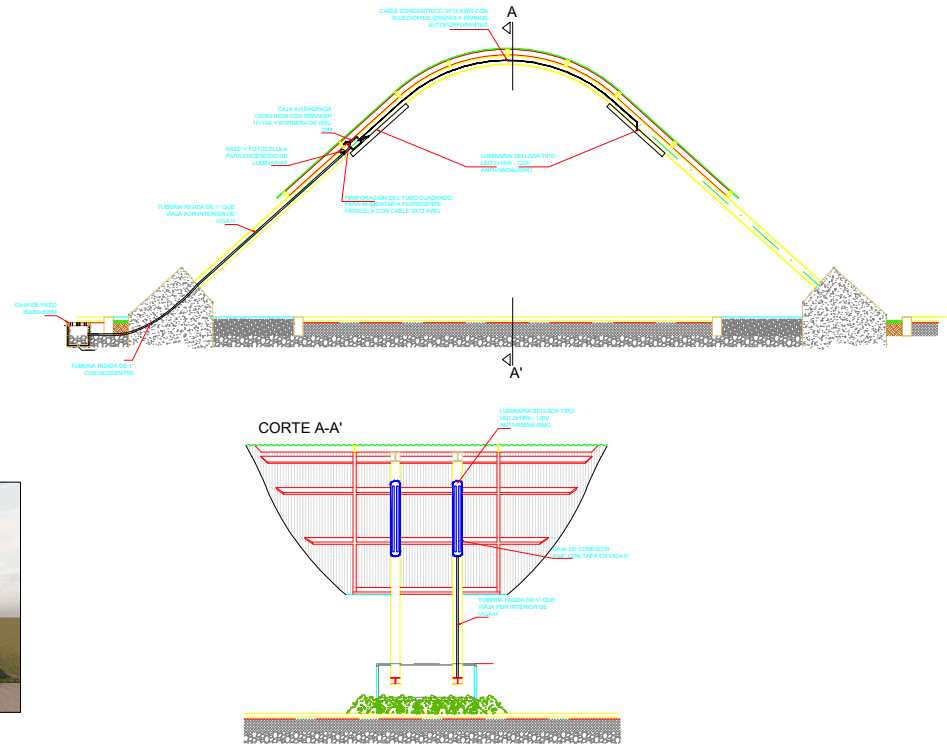

- NOTAS:
- LA CABLEADO DESDE LA CAJA DE BAJA TENSION DE BOMBAS DEBERIA QUEDAR CON UN ALAMBRE MENAJERO PARA LA FUTURA CONEXION DEL CABLE CONCENTRICO 3x10 AWG CON EL SECUNDARIO DEL PROYECTO (SE UTILIZARAN GELPORT DE 3 VIAS)
 - LAS INSTALACIONES INTERIORES DEBERAN SER CON CABLE CONCENTRICO 3x10 AWG Y SU ENCENDIDO SERAN COMANDADOS POR UNA FOTOCELULA
 - SE DEBERIA INSTALAR UNA CAJA AISLADA TIPO TITANUM PARA CONTROL Y PROTECCION ELECTRICA DEL CIRCUITO EN CUYO INTERIOR SE COLOCARA UN INTERRUPTOR DIF-VA DE PROTECCION Y BORNES DE CONEXION
 - SE DEBERIA UTILIZAR HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA LA PUNCHADA Y EL USO DE PREMACHABLES PARA LA INSTALACION Y DISTRIBUCION DEL CABLEADO DE LAS 4 LUMINARIAS SELLADAS TIPO LED

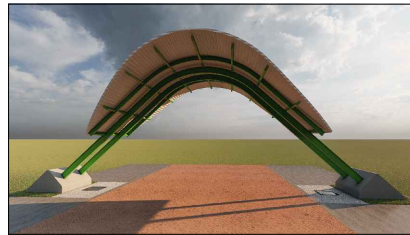

DETALLE CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PILETA REDONDA
S/E

