CENTRO DE CARGA 1/6

BASE GENERICA

02 de Julio 2018

PLANTA CUBIERTA
ESC. 1 : 50

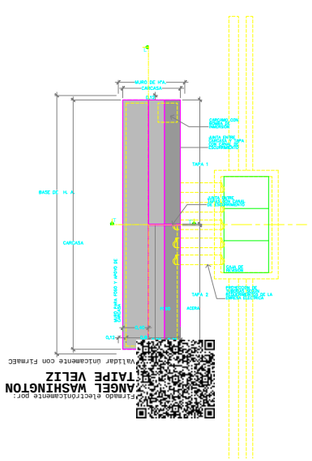

PLANTA FOSO
ESC. 1 : 50

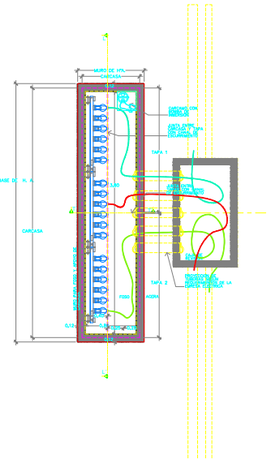

CENTRO DE CARGA 2/6

BASE GENERICA

02 de Julio 2018

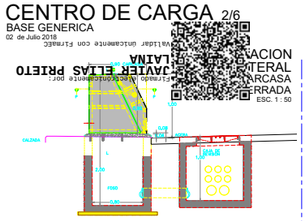

CARCASA
PLANO DE CONSTRUCCION
CORTE TRANSVERSAL T - T´
ESC. 1 : 20



CARCASA
PLANO DE CONSTRUCCION
D B 2
CERRADURA Y CELOSIAS
ESC. 1 : 5

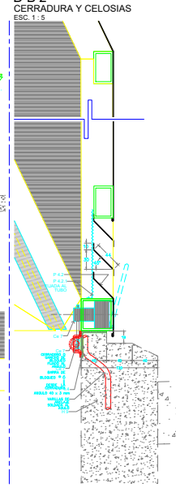

CORTE TRANSVERSAL
CARCASA ABIERTA
ESC. 1 : 25

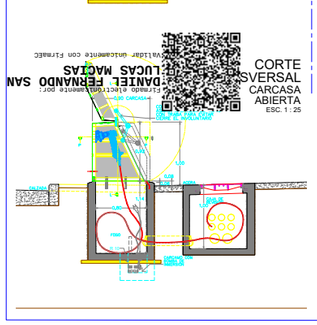

CARCASA
PLANO DE CONSTRUCCION
D B 3 ANCLAJE
ESC. 1 : 5

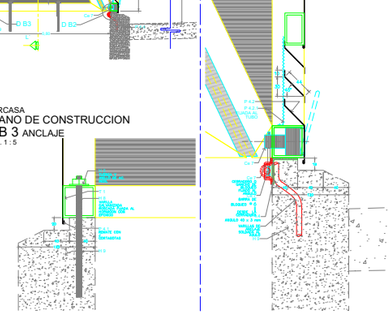

CENTRO DE CARGA 3/6

BASE GENERICA

02 de Julio 2018

CARCASA
PLANO DE CONSTRUCCION
PLANTA CORTE P - P´ ESC. 1 : 20

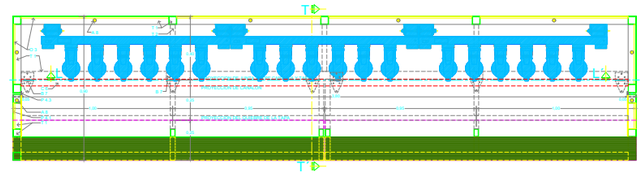

CARCASA
PLANO DE CONSTRUCCION
CORTE LONGITUDINAL L - L´ ESC. 1 : 20

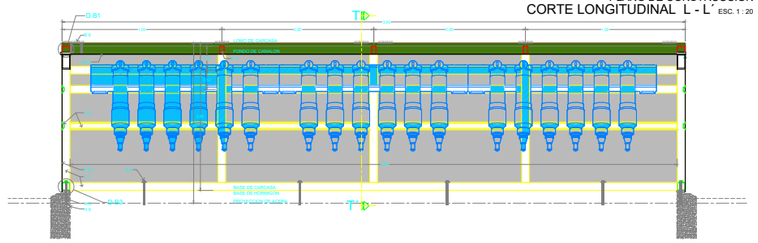

CENTRO DE CARGA 4/6

BASE GENERICA

02 de Julio 2018

REFERENCIA
CERRADURA

OMEGA

REFERENCIA
BISAGRA



CARCASA
PLANO DE CONSTRUCCION D B 1 CANALON ESC. 1 : 5

DETALLE DEL
CORTE LOGITUDINAL L - L´



DETALLE DEL
CORTE TRANSVERSAL T - T´



REFERENCIA
CODO
ARTICULADO

CARCASA EN ACERO AISI 304

T 1	TUBO CUADRADO AISI 304	50 x 50 x 2 mm
T 2	TUBO RECTANGULAR AISI 304	25 x 50 x 1.5 mm
O 3	OMEGA DE PLANCHA AISI 304	C / B / C 15/ 40/ 15 h = 15 e = 1.5 mm.
P 4.1	REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURA PLANCHA AISI 304	e = 0.79 – 1.02 mm.
P 4.2	CELOSIAS (LOUVERS) PLANCHA AISI 304	e = 0.79 – 1.02 mm.
P 4.2.1	PROTECCION ANTIVANDALISMO PLANCHA PERFORADA AISI 304	e = 0.40 mm. PERFORACION d = 2 mm. DISTANCIA ENTRE EJES 3.5 mm.
P 4.3	TAPA JUNTA PLATINA AISI 304	25 x 3 mm.
P 4.4	APOYO DE TAPA ANGULO AISI 304	40 x 3 mm.
Ca 5	CANALON DE AA.LL. PLANCHA AISI 304	e = 0.79 – 1.02 mm.
B 6	BISAGRA USO PESADO ACERO INOXIDABLE AISI 304	40 x 80 cm. MINIMO CON PERNOS DE AC. INOXIDABLE
Ce 7	CERRADURA EMBUTIDA PARA GABINETES. TIPO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	CON 3 PUNTOS DE ANCLAJE Y BARRAS DE EXTENSION
A 8	FIJACION DE CARCASA VARILLA ROSCADA GALVANIZADA	100 x 8 mm. ANCLAJES CON EPOXICO TUERCAS Y ANILLOS DE AC. INOX.
H 9	MUROS DE HORMIGON ARMADO	a = 12 cm. f´c = 240 Kg/cm² . - fy = 2400 Kg/cm².
R 10	REPLANTILLO	a = 5 cm. - f´c = 140 Kg/cm².
C Art.	CODO ARTICULADO REFORZADO PARA ASISTENCIA DE APERTURA DE TAPA	CON FLEJES ESPIRALES RETRÁCTILES DE FUERZA CONSTANTE

MALLA PUESTA A TIERRA CENTRO DE CARGA

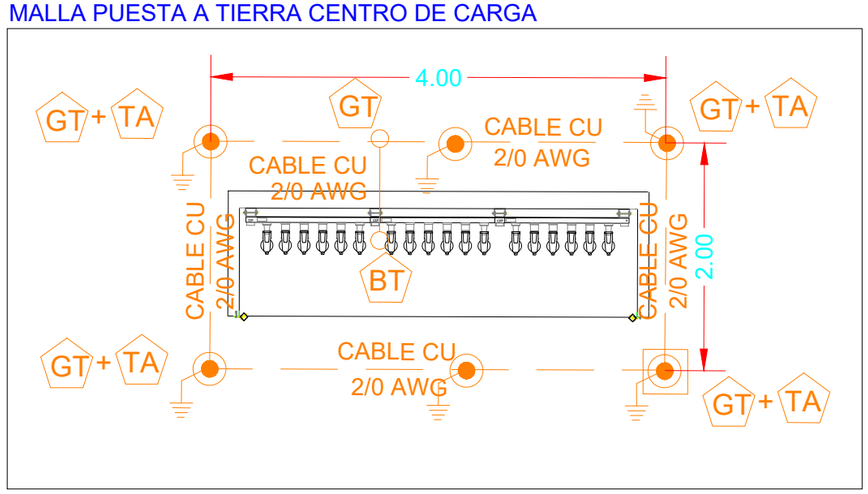

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE

DR. WILSON CAÑIZARES VILLAMAR
ALCALDE
ADMINISTRACIÓN 2023 -2027

UBICACIÓN

PROYECTO:

REGENERACIÓN URBANA DE LA AV. VICENTE PIEDRAHITA DESDE CALLE SOLEDAD HASTA EL PUENTE BANIFE Y CALLE GUAYAQUIL DESDE JOSÉ VÉLEZ HASTA EL MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE Y EL CINTURÓN PERIMETRAL DEL CASCO COMERCIAL DESDE LA CALLE SOLEDAD HASTA LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE Y DESDE LA CALLE JOSÉ VÉLEZ HASTA LA ACERA SUR DE LA CALLE MALECÓN 26 DE NOVIEMBRE. TRAMO 2 - ETAPA III - ETAPA IV

ELABORADO POR:

ARQ. FERNANDO SAN LUCAS
DIRECTOR GENERAL DESAROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
REVISADO POR:

ING. JAVIER PRIETO LAINA
SUBDIRECTOR CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
APROBADO POR:

ING. ANGEL TAIPE VELIZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTIENE:

ETAPA 3
DESDE LA CALLE ROCAFUERTE HASTA LA CALLE GUAYQUIL Y DESDE V. PIEDRAHITA HASTA LA CALLE JOSÉ VÉLEZ

DETALLES ELÉCTRICOS
CENTRO DE CARGA 3 MÓDULOS 6 VÍAS.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y CENTRO DE CARGA

ESCALA: INDICADAS	
DISEÑOS	
FECHA: ABRIL 2025	***LÁMINA:*** L-ELEC-CC